


MISE EN SERVICE

THERMOSTAT MODULAIRE TM16



1. Mettre le thermostat sous tension à l'aide de l'interrupteur à gauche
2. Le thermostat affiche le code « E1 ».
3. Appuyez sur le bouton du milieu pendant 10 secondes, « SCA » s'affiche.
4. Allez jusqu'à « APP » en appuyant sur le bouton central. Sélectionner « A » pour une régulation par sonde d'ambiance ou « F » pour une régulation par sonde de sol (longueur initiale 3m, peut-être rallongée jusqu'à 100m max.).

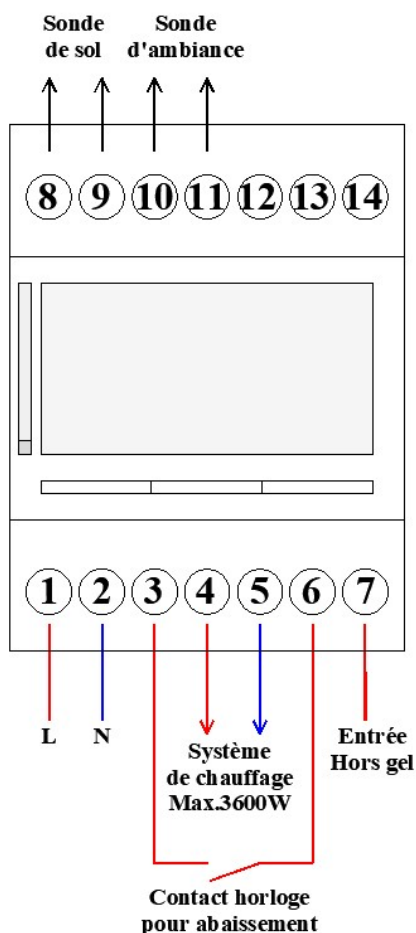